



# FORTE RM


« Homme qui court », anti-vandalisme

Nom du Project : \_\_\_\_\_ Numéro de Modèle : \_\_\_\_\_  
Préparé Par : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

- C.A. seulement, auto-alimenté ou C.C. universelle
- Vis inviolables pour une protection accrue
- Durable boîtier en acier de calibre 16 (14 ga. facultatif)
- Anti-vandale polycarbonate façade
- Paroi de la surface, le plafond ou terminer le montage
- Certifié CSA 22.2 No. 141-15 pour la performance

## DIMENSIONS

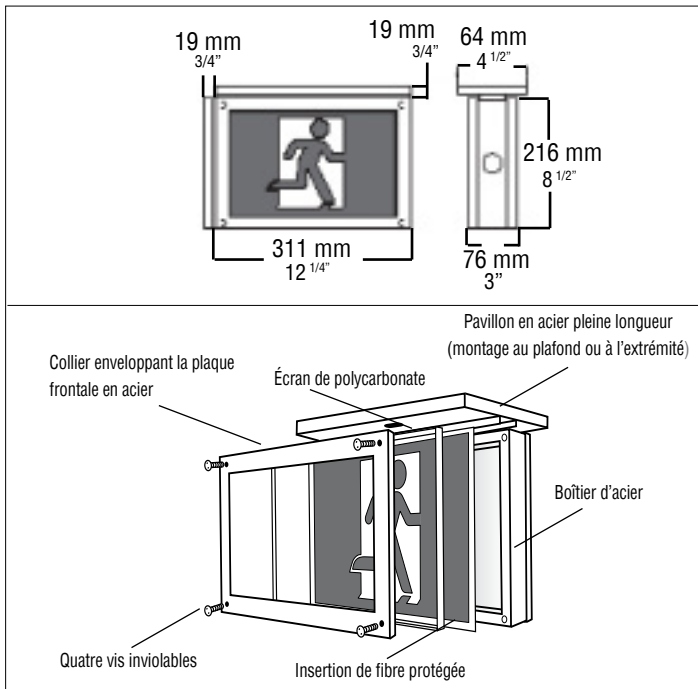

## SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série FORTE est faite d'acier robuste. La (es) face(s) sont constituées de colliers enveloppants en acier de calibre 16 et de polycarbonate résistant aux impacts. Les vis inviolables sont standards. Le revêtement standard du FORTE est une couche de poudre cuite blanche. Le revêtement constitué d'une couche de poudre époxydique est disponible sur commande (veuillez spécifier). La version à alimentation autonome offre un indicateur de statut de DEL externe et un interrupteur d'essai. Une plaque de polycarbonate se retrouve à l'arrière de la plaque frontale. Les indicateurs directionnels doivent être spécifiés.

## SPÉCIFICATIONS INTERNES

C.A. SEULEMENT : entrée de 120 / 347 V c.a.  
ALIMENTATION AUTONOME : les versions à alimentation autonome standards offrent une batterie au nickel-cadmium qui procure une durée d'éclairage d'urgence minimale de 120 minutes. Chargeur et transfert électroniques.

## TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Le design de la batterie FORTE-SP en nickel-cadmium scellé est sans entretien. La durée d'urgence minimale est de 120 minutes. La durée de recharge est de 24 heures.

## PICTOGRAMMES UNIVERSELS

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



## GUIDE DE COMMANDE

FR-RM - - - - -

SÉRIE	OPÉRATION	SOURCE DE LUMIÈRE	QTE. FACES	PICTOGRAMME	<sup>2</sup> MONTAGE	OPTIONS
FR-RM	Rien (C.A. seulement) SP (alimentation autonome)	L (DEL)	1 (Single) 2 (Double)	OLR (pictogrammes universels) O (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45 ° en haut à droite) DR (45 ° en bas à droite) UL (45 ° en haut à gauche) DL (45 ° en bas à gauche)	W (montage mural sans pavillon) C (montage au plafond installé à l'usine) E (montage à l'extrémité installé à l'usine)	AT (test automatique, SP seulement) UDC (universel, 6 - 24 V c.c.) 14G (cadre en acier de calibre 14)

NOTE : <sup>1</sup> Deux pictogrammes doivent être commandés/spécifiés; <sup>2</sup> Le montage doit être spécifié. Le modèle Forte n'est pas un produit universel.